



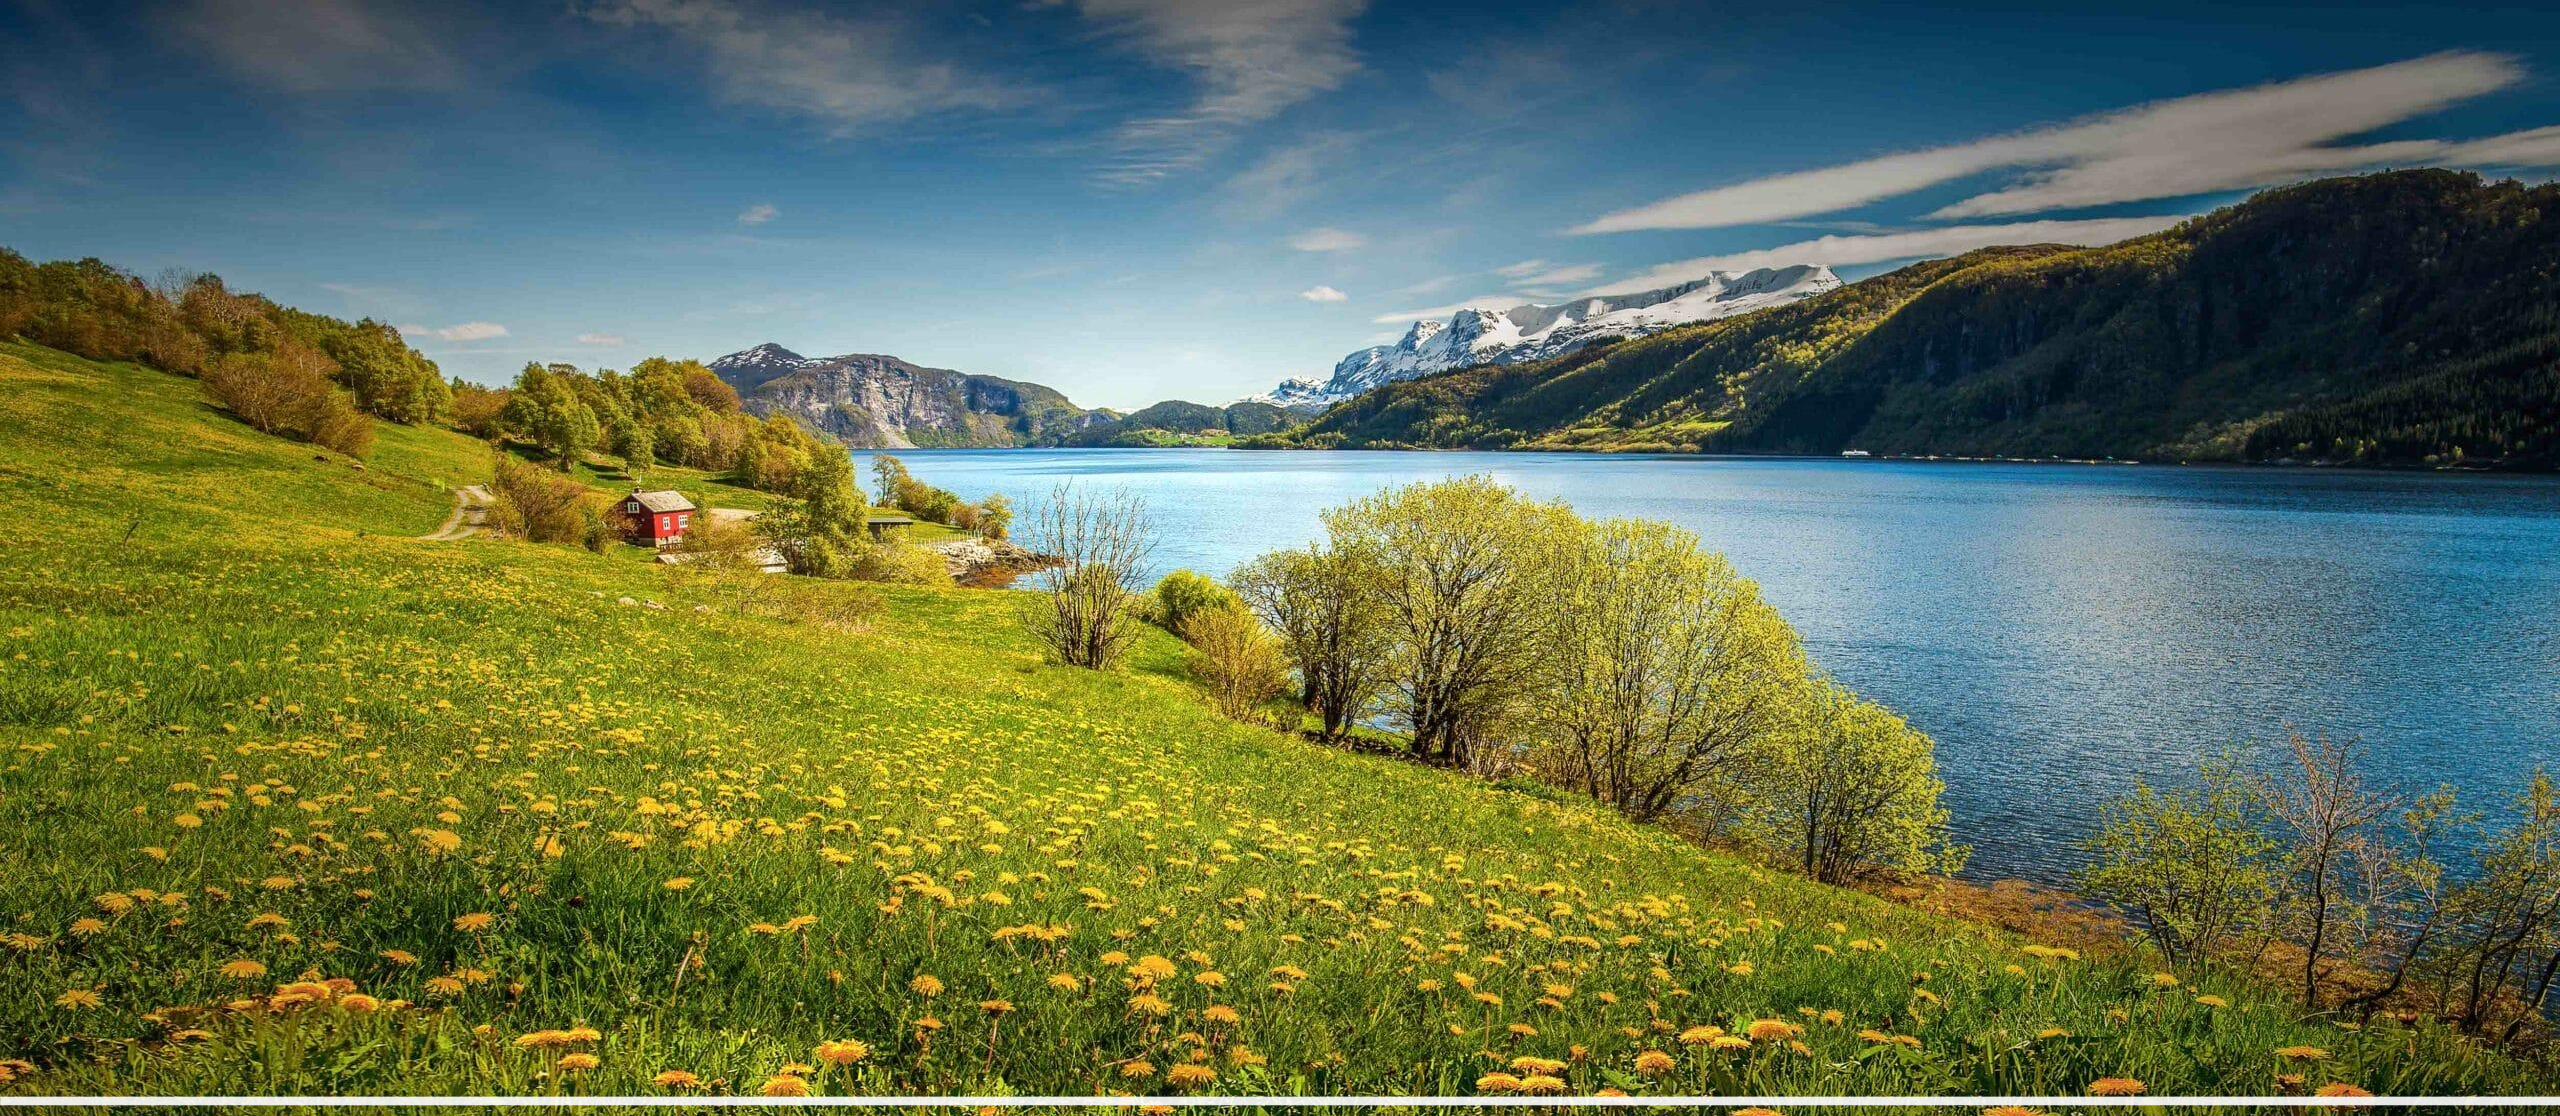

Hjelpedokumenter til bruk under Lars Asplins forklaring

Wim Lasseche


Partikkelkonsentrasjon i vannmassene horisontalt, 40 meter over utslippspunktet: **2 mg pr. liter**



Partikkelkonsentrasjon
i vannmassen vertikalt,
langs grensen av
deponiområdet:
3 mg pr. liter



Sedimentering på
bunnen, langs grensen
av deponiområdet
3 millimeter pr. år

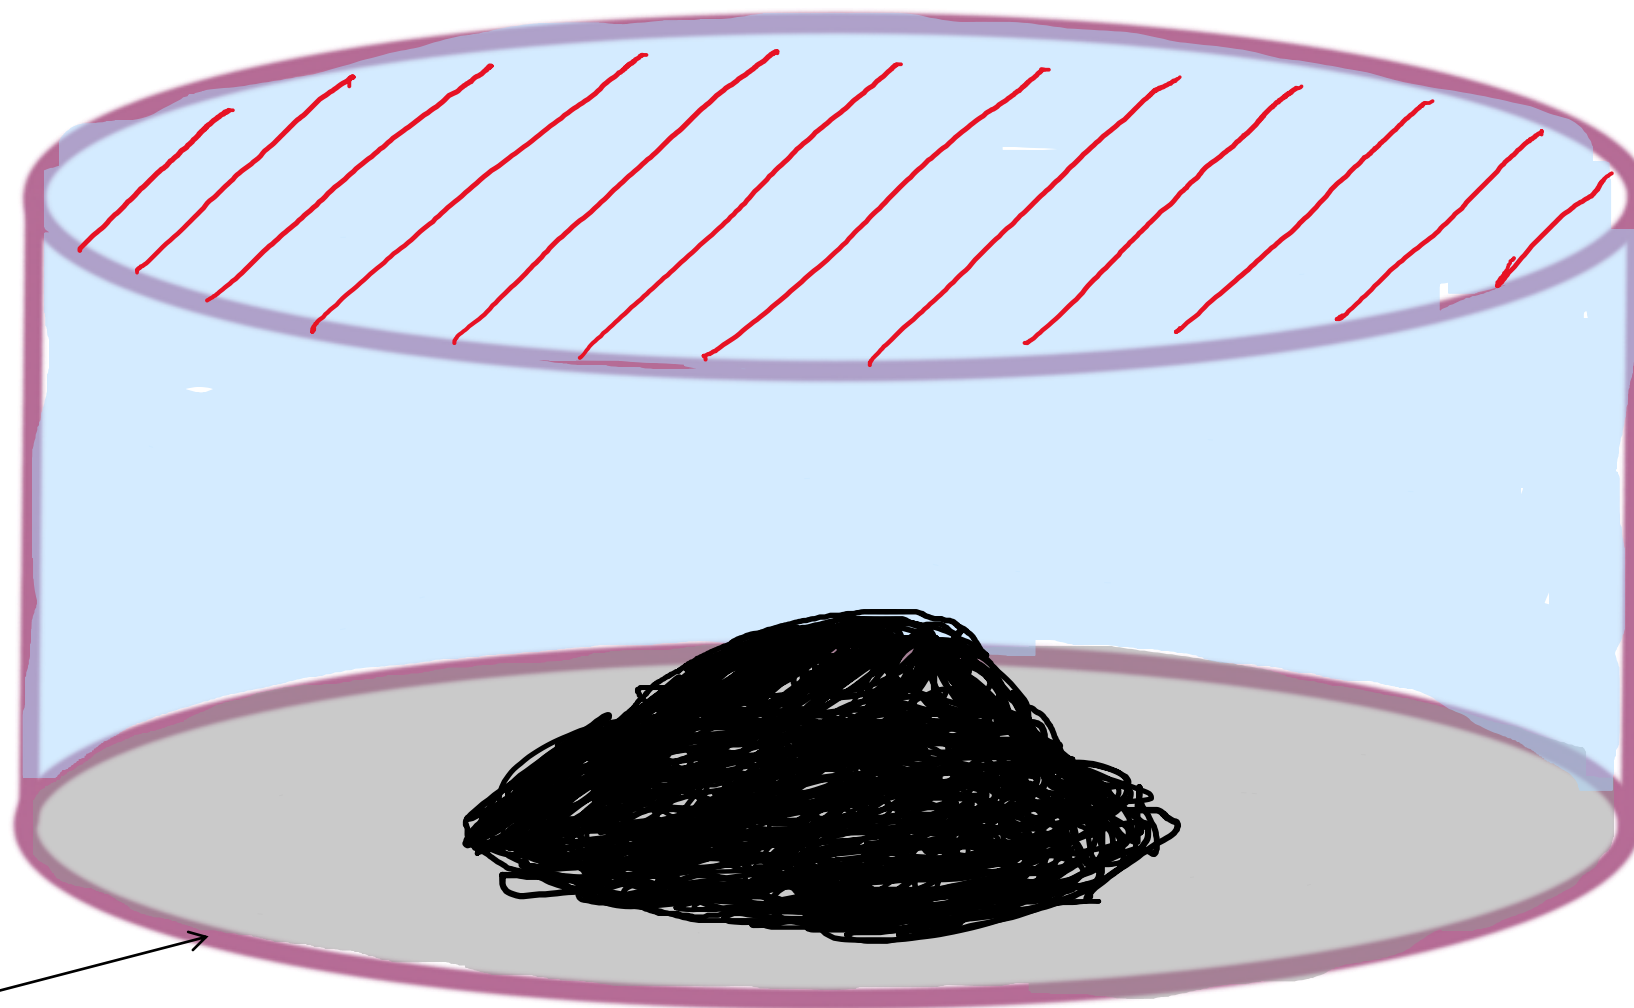

*«Dersom konsentrasjonskravene i vannmassene overskrides skal deponeringen stoppes inntil videre.
Videre deponering skal ikke skje før årsak til overskridelsene er avklart og behandlet.» (U 6820)*

